



防火構造

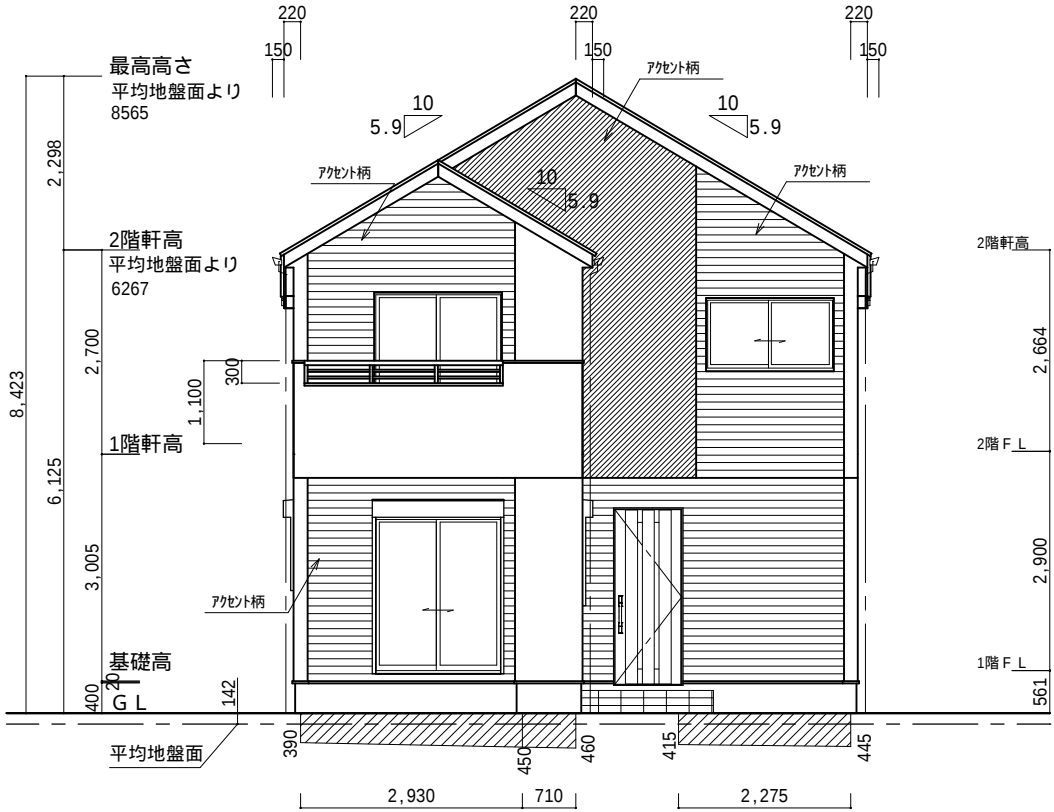

南側 立面図 S:1/100

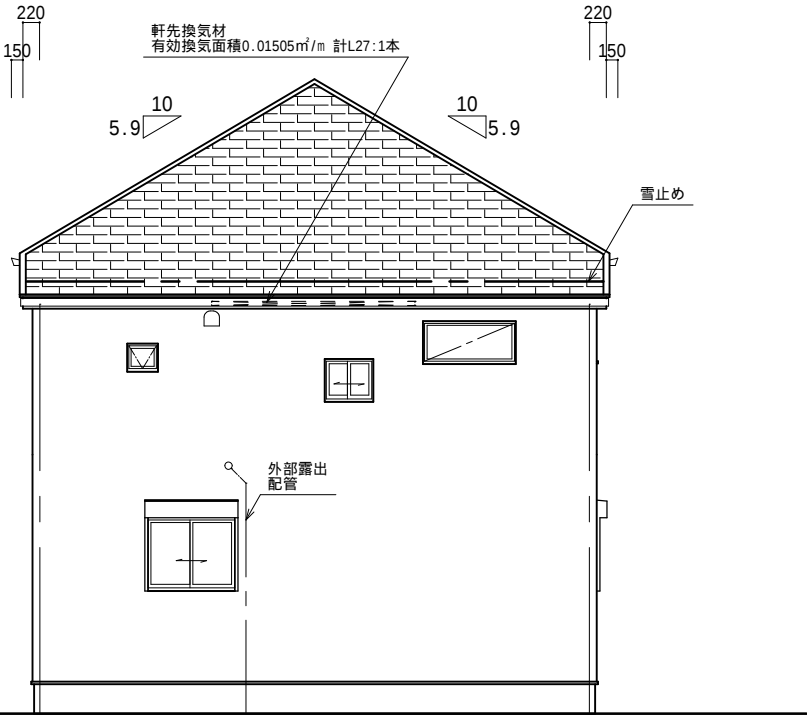


北側 立面図 S:1/100

平均 G L の算定	
建築物周長	(8.75+7.28) × 2 = 32.06m
見付面積	(0.390+0.450) × 2.93 × 0.5 +(0.450+0.460) × 0.710 × 0.5 +(0.415+0.445) × 2.275 × 0.5 +(0.460+0.395) × 2.380 × 0.5 = 4.5276m ²
平均 G L	4.5276 / 32.06 = 0.1412...m


G L -142mm

* 小屋裏換気計算

2 F 必要換気面積 52.99m²/250= 0.21196
有効換気面積 0.01505×0.91×1 +0.01505×2.73×5=0.2191275
0.2191275>0.21196 計 L09:1本・L27:5本

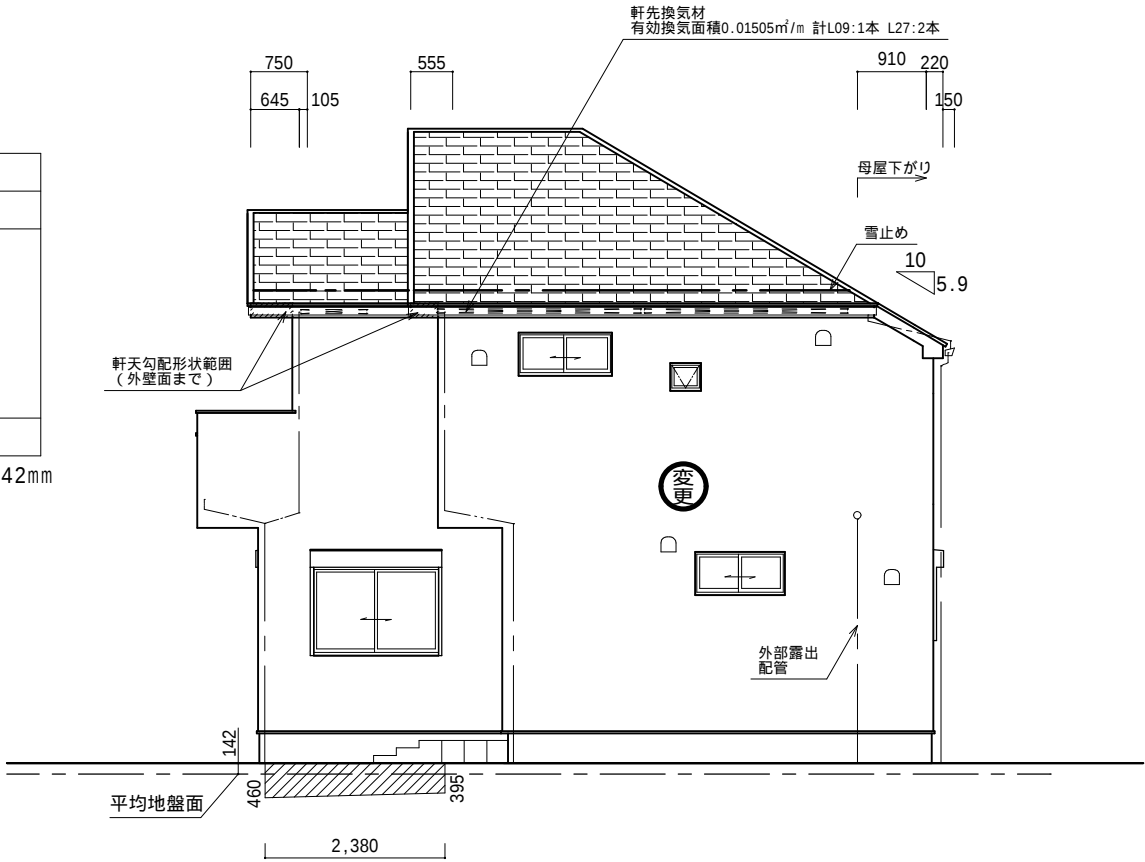

東側 立面図 S:1/100

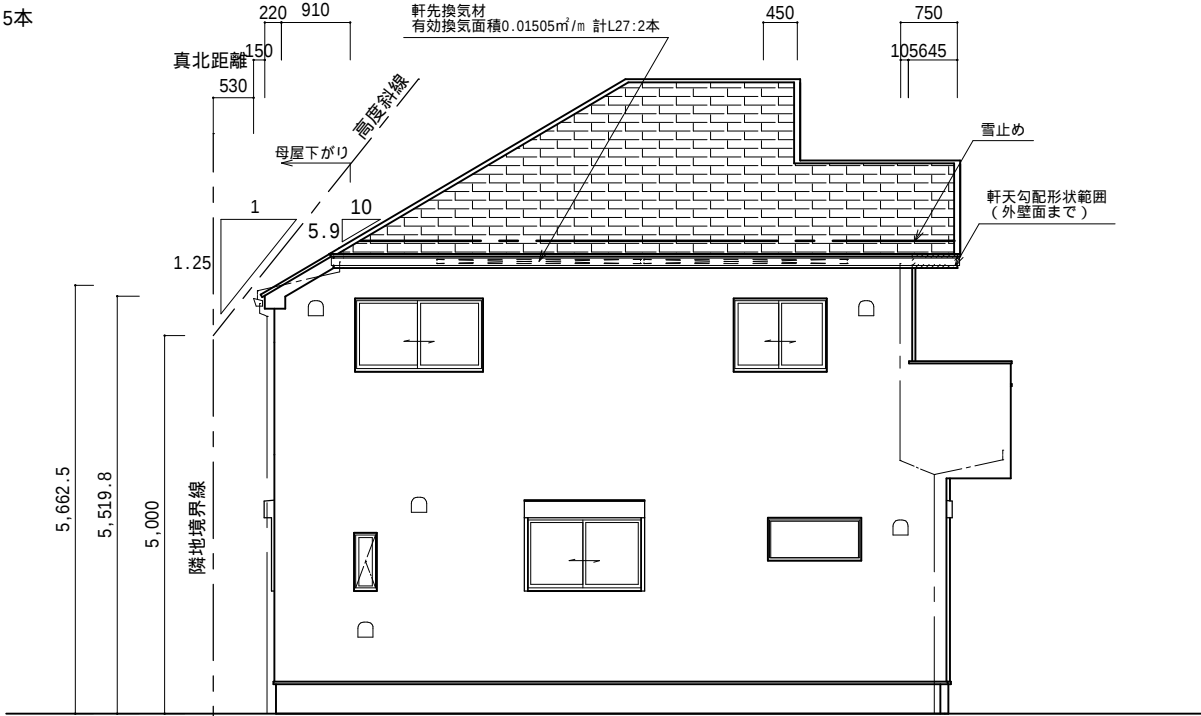

西側 立面図 S:1/100

変更
2022/ 3/29
管理

コーディネートパターン		*雪止めは軒先全てに設置とする *キソパッキン使用	*軒の出寸法はトイ先までとする *小屋裏利用 無し *玄関ポーチ上部は屋根断熱	*防蟻・防腐処理 地盤面からの高さ 1 m以内の部分	屋 根 凡 例			
2F Wood-Beige (ミディアム)					勾 配 屋根材	5 . 9 寸 アスファルトシングル葺【DR-1875(1)】	軒裏材 外壁材	スラグせっこう板(QF030RS-0172) サイディング張り(PC030BE-9201)

KEIAI	ケイアイスター不動産二級建築士事務所 二級建築士 東京都知事登録 第81824号 高須 辰也 埼玉県本庄市西富田762-1 TEL 0495-27-2525 FAX 0495-22-7209	20220329 東面 洗面用露出排水管記載削除		プラン担当	承認	確認	確認	StyleKIS八王子市台町1-6	
				伊藤					
				実施担当					
				加藤(諒)					
		作成日： 2021/12/07		出力日時 ： 2022/ 3/29 11：42					