


システム設備標準表 (LIXIL1F設置)

浴槽バツ	無
給水給湯配管	無
樹脂製配管	無
循環金具	LIXIL
同上取付	LIXIL
水受けトレイ	有
循環開孔	LIXIL
設置方法	#1 床脚設置




YKKウレタン	LIXILウレタン
ガリッガリ窓枠	111 103
LIXIL窓枠	110 104

トイレ埋め込み収納
アイ工業 YCGB35H
外寸 260*147*590
(埋込 117.5mm)
下地開口 260*550
FL+1800上端を標準
(現場調整の可能性あり)

※現場状況等により図面・仕様書との差異が出る可能性がございますが、
現場優先とさせていただきます。
又、市況及び廃番等により、予告なく同等品に商品変更させていただく場合がございます。
予めご了承ください。

※レンジフードダクト廻りはスパンアルミダクトロック用50mm巻き
※コンロ廻りはキッチンパネル3mm以上 (NM-8256又は同等品) + 下地石こうボード712.5mm
※準遮炎性能を有する防火設備 (EB1917-4, EB1859-4, EB1555-2, EB1525-3, EB-2743, EB-1989-4)

申請場所


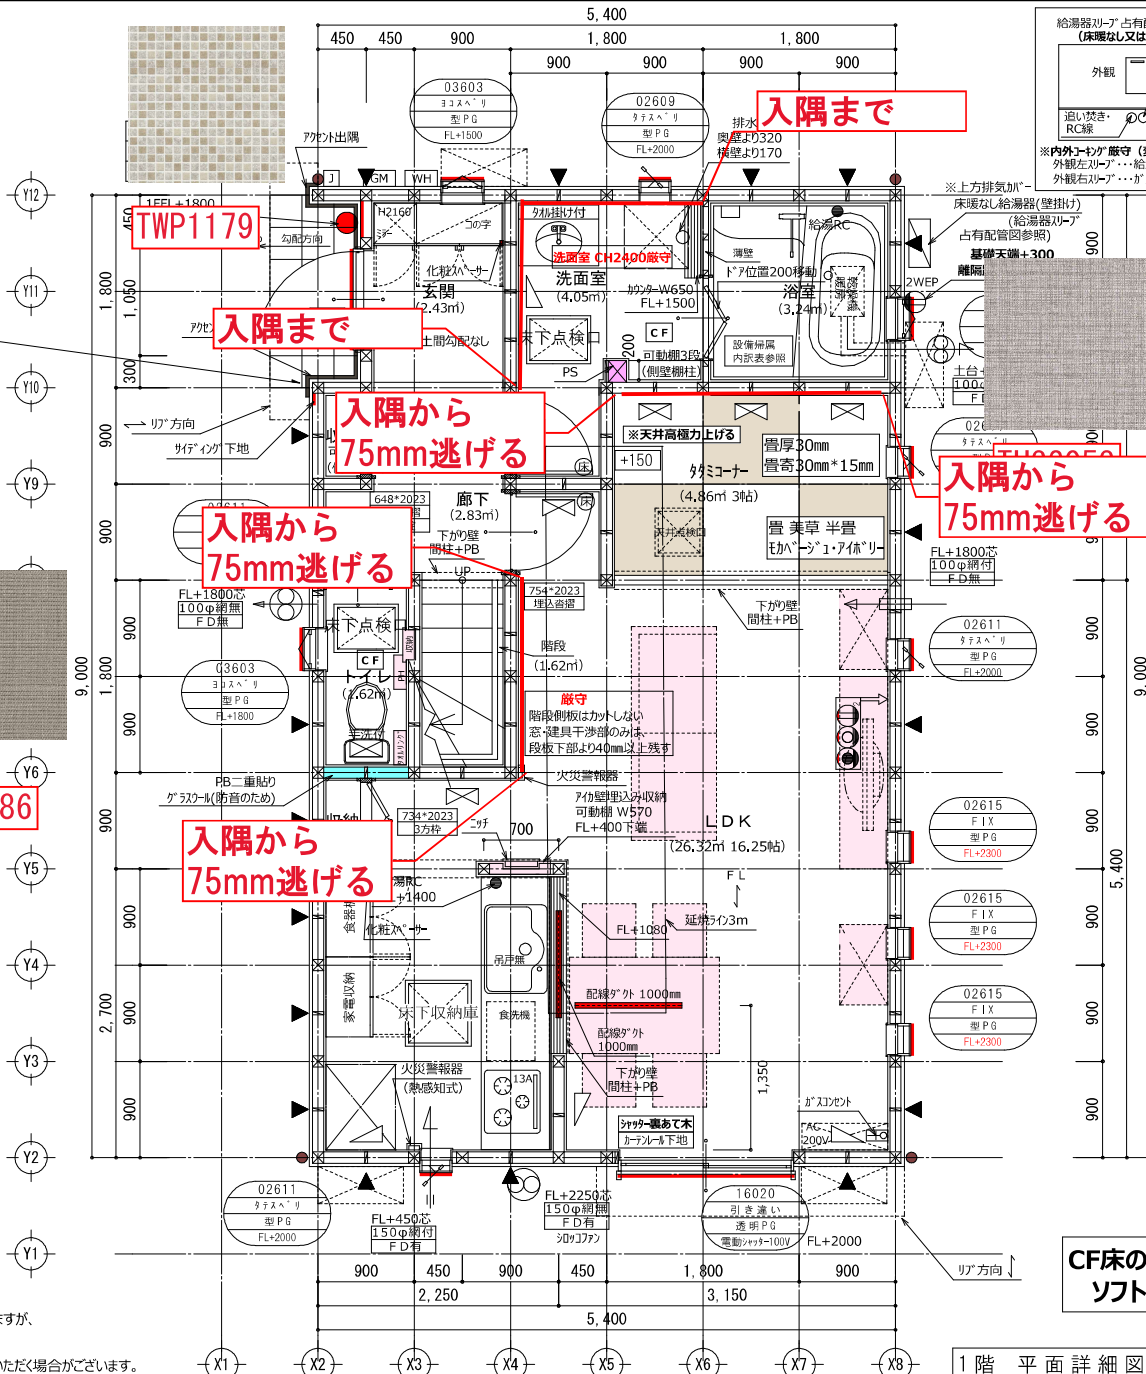


CF床の幅木は
ソフト幅木

1階 平面詳細図 S:1/50

特記仕様

①ドア位置200移動



火気使用室の換気設備
V=30KQ
=30×0.93×9.88
=275.65
換気扇風量 322m³/h
322 > 275.65 OK

階段
けあげ 218.38
踏面 225
幅 770

洗面脱衣室の防水措置
壁:ビニールクロス貼
床下地:構造用合板(特類)

手摺出幅100以下

断熱工事		
天井	高性能グラスウール14K	φ155mm
壁	高性能グラスウール14K	φ85mm
床	高性能グラスウール24K	φ80mm

火気使用室仕上表 (LDK、階段、廊下)

ベース	SP2809	※変更不可
洗面所	トイレ床	E5091
		※変更不可



面積表				
敷地面積	106.07	1階床面積	47.79	
建築面積	48.60	2階床面積	46.17	
建ぺい率	60%	45.82%	床面積	
容積率	200%	88.59%	延べ床面積	93.96

準防火地域

八王子市高倉町1期1棟現場 邸新築工事設計図

承認印表

設計
23.04.26
伊藤

設計
23.04.26
関山

図面作成・変更日

2023/04/25

サツキ設計株式会社
一級建築士
No. 353377 寺本 嘉明

